


■ 別途資料1 下水道処理水フロー図

寿CCLし尿前処理施設

長岡中央浄化センター

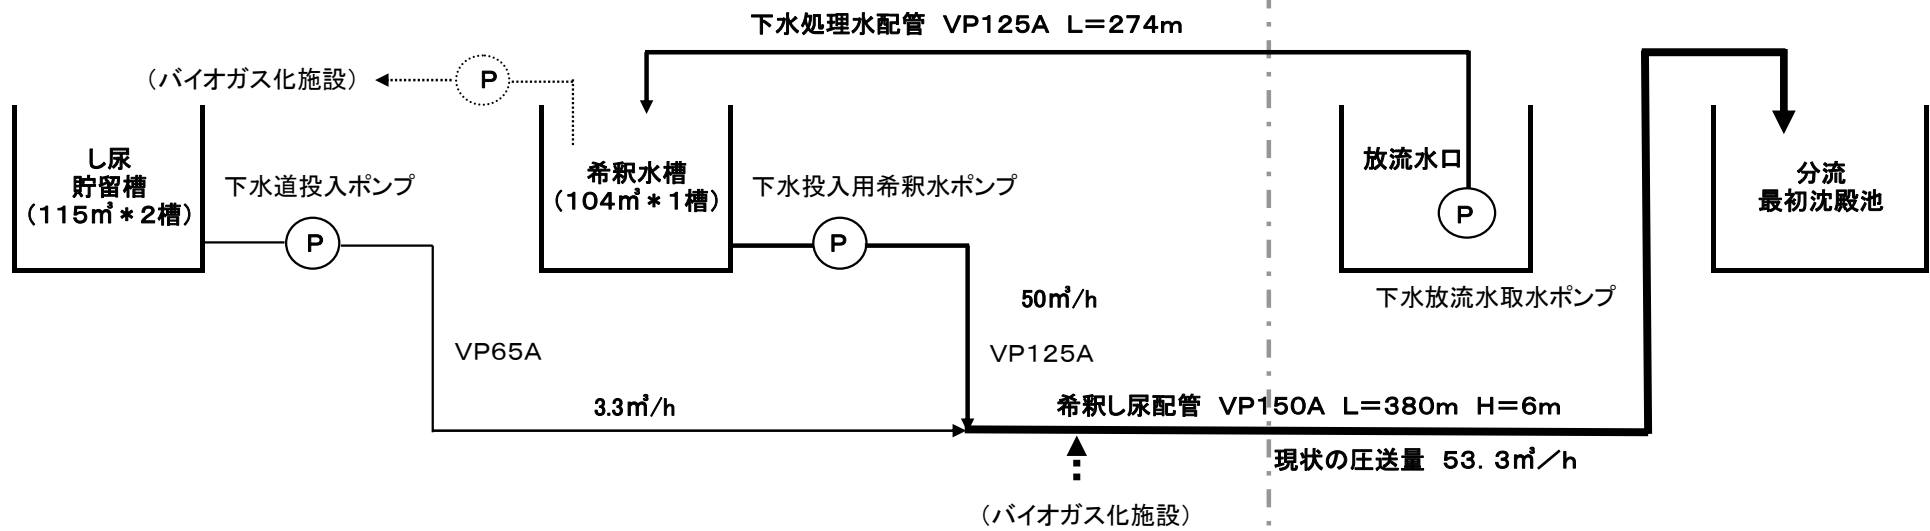

下水道投入ポンプ

KF EF5/828 (新日本造機株)  
 吐出量 0.1m³/min  
 全揚程 20m  
 モーター  
 11KW \* 4P \* 3φ 200V \* 50Hz

下水投入用希釈水ポンプ

100X80FSS4K511 (株荏原製作所)  
 吐出量 1.7m³/min  
 全揚程 20m  
 モーター  
 11KW \* 4P \* 3φ 200V \* 50Hz

下水放流水取水ポンプ

100DL515 (株荏原製作所)  
 吐出量 2m³/min  
 全揚程 20m  
 モーター  
 15KW \* 4P \* 3φ 200V \* 50Hz

■別途資料2 事業系生ごみの代表的な搬入ごみ分析データ

| 事業所名 | 業種                     | 想定重量<br>(kg/年) | 三成分         |              |             | 単位体積<br>重量<br>kg/m <sup>3</sup> | 元素組成           |                |                |                       |                        |                |
|------|------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|      |                        |                | 水分<br>wt%-湿 | 可燃分<br>wt%-湿 | 灰分<br>wt%-湿 |                                 | 炭素(C)<br>wt%-湿 | 水素(H)<br>wt%-湿 | 窒素(N)<br>wt%-湿 | 燃烧性硫<br>黄(S)<br>wt%-湿 | 揮発性塩<br>素(Cl)<br>wt%-湿 | 酸素(O)<br>wt%-湿 |
| A社   | 食料工場(製造業)              | 1,274,000      | 54.4        | 43.7         | 1.9         | 211                             | 23.70          | 3.44           | 1.88           | 0.07                  | 0.49                   | 14.10          |
| B社   | 食料工場(製造業)              | 700,000        | 65.7        | 34.0         | 0.3         | 709                             | 15.30          | 2.21           | 0.29           | 0.01                  | 0.00                   | 16.20          |
| C社   | 百貨店・スーパー               | 666,707        | 79.2        | 19.9         | 0.9         | 369                             | 10.80          | 1.53           | 0.79           | 0.03                  | 0.13                   | 6.62           |
| D社   | 食料工場(製造業)              | 484,841        | 23.0        | 74.2         | 2.8         | 467                             | 37.20          | 5.38           | 0.85           | 0.05                  | 0.16                   | 30.06          |
| E社   | 食料工場(製造業)              | 299,800        | 55.0        | 44.4         | 0.6         | 381                             | 20.50          | 2.97           | 0.45           | 0.02                  | 0.06                   | 20.40          |
| F社   | 食料工場(製造業)              | 250,000        | 66.2        | 32.5         | 1.3         | 196                             | 19.90          | 2.84           | 2.98           | 0.10                  | 0.12                   | 6.56           |
| G社   | 百貨店・スーパー               | 248,000        | 77.5        | 21.4         | 1.1         | 583                             | 12.10          | 1.73           | 1.23           | 0.05                  | 0.14                   | 6.15           |
| H社   | その他飲食料小売業<br>食料工場(製造業) | 167,184        | 84.5        | 14.5         | 1.0         | 356                             | 7.54           | 1.06           | 0.38           | 0.02                  | 0.11                   | 5.39           |
| I社   | 鮮魚小売業                  | 166,600        | 68.2        | 27.0         | 4.8         | 617                             | 16.40          | 2.35           | 2.74           | 0.19                  | 0.37                   | 4.95           |
| J社   | 百貨店・スーパー               | 68,000         | 79.9        | 18.8         | 1.3         | 192                             | 9.36           | 1.24           | 0.32           | 0.00                  | 0.05                   | 7.83           |

加重平均 

|       |       |      |     |
|-------|-------|------|-----|
| 60.7% | 37.8% | 1.5% | 408 |
|-------|-------|------|-----|