

6/1～6/7 水道週間「復興の 未来と生命 照らす水」

水道だより

No.38

水の製造工場見学できます!




浄水場たんけん隊のご案内

隊員
募集中!

長岡市内最大の水の製造工場「妙見浄水場」を大公開!!
普段は入れない浄水場の内部をたんけんしよう!!
きき水大会もあるよ!!

- | | |
|------|--|
| 対象 | 小学生とご家族 |
| 日時 | 7月27日(土)、28日(日)
午前の部10:00～12:00
午後の部14:00～16:00
※雨天決行 |
| 会場 | 妙見浄水場(15分前から受付)
長岡市妙見町528-2 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 各回25名(先着順・定員になり次第締切) |
| 注意事項 | 当日足場の悪いところも歩きますので、
運動靴、スニーカー等でお越しください。
雨天時は、雨具をご持参ください。 |

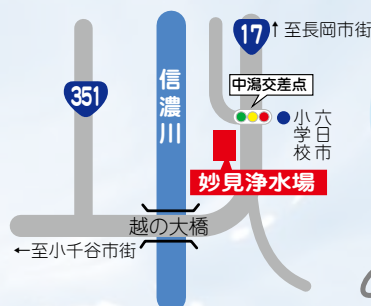


申込先 長岡市水道局浄水管理センター
電話 0258-22-2152

申込期間 6月17日(月)～7月5日(金)の平日
9:00～17:00

ご存じですか？ 宅地内の水道管はお客様の管理です。

水道管の維持管理区分は下図のとおりです。
宅地内の給水管（水道管）やじゃ口、湯沸かし器などの
管理はお客様の費用負担で行っていただくことになります。

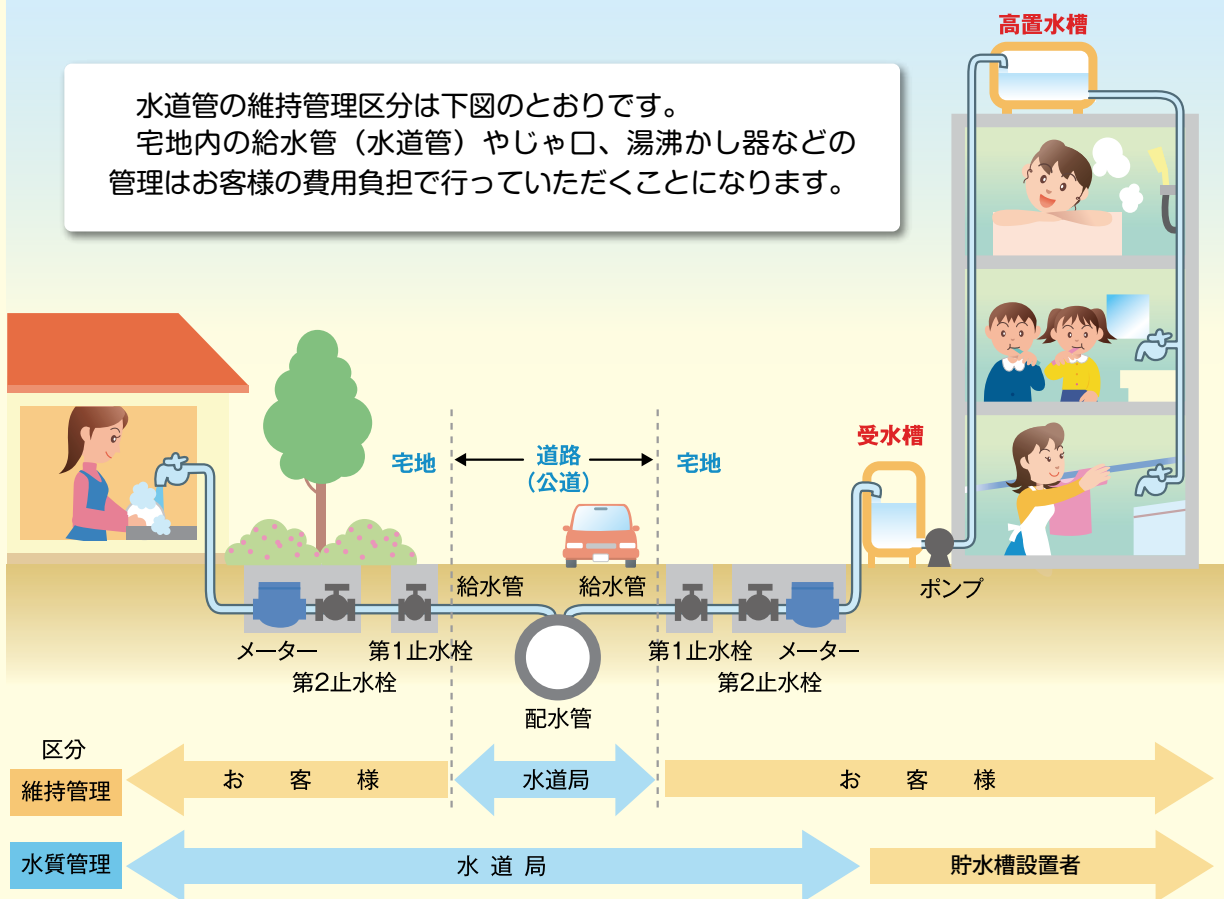

漏水があったときは？

宅地内での漏水の場合

漏水の修理は、お客様が指定給水装置工事業者へ依頼をしてください。

依頼する工事業者がわからない場合は、業務課検針係または各営業所（電話番号は4ページをご覧ください）へお問い合わせください。

また、工事業者の一覧は、長岡市のホームページでもご覧いただけます。

公道での漏水の場合

公道での漏水を発見したら、管路課維持管理係または各営業所（電話番号は4ページをご覧ください）までお知らせください。




災害に強い水道を 目指しています。

水道局では、地震等の災害が発生した場合でも生活に欠かすことのできない水をお客様にお届けできるよう、水道管路などの耐震化を進めています。



東西道路・左岸バイパス内の耐震管布設の様子



貯水槽水道は定期的な管理が必要です。

貯水槽水道とは、ビルやマンションまたは三階建て以上の家屋などで、水道水を受水槽で受け給水する施設をいいます。貯水槽水道の管理は、その設置者が責任を持って行わなければなりません。

貯水槽を設置し管理している人をお願いします。
安全でおいしい水を給水するために
次の4つのことを実施してください。

1 貯水槽の清掃（年一回）

定期的に県知事登録の貯水槽清掃事業者から清掃を行ってもらいましょう。



3 貯水槽の点検（月一回）

水槽に損傷はないか？
内部に異物等はないか？
内部は汚染されていないか？
蓋に施錠がされているか？
など定期的に点検をお願いします。



2 水質検査の実施（年一回）

定期的に県知事登録の飲料水水質検査機関から水質検査を行ってもらいましょう。



4 残留塩素の測定（適宜）

飲料水の消毒効果の保持のために、じゃ口の水の遊離残留塩素を測定し、0・1ミリグラム／リットル以上あるか確認しましょう。



毎日の水質チェックは、貯水槽水道の異変を知るための有効な手段です。
無色透明なガラスコップで、**水の色、にごり、におい、味**等を確認しましょう。

問い合わせ先：水道局管路課給水係（☎0258-36-4431）

教えて!

すいどう Q&A

Q1 水道に関する問い合わせ先は？

- 水道を止める、新たに使う場合の連絡
- 水の使用量に関する問い合わせ
- 名義変更(使用者の変更)、電話番号の変更の連絡
- メーターの撤去の連絡(建物の解体等により不要になる場合)

A 問い合わせ先:業務課検針係 ☎0258-35-1618

- 料金の問い合わせ
- 口座振替などの支払い方法に関する問い合わせ

A 問い合わせ先:業務課料金係 ☎0258-35-1619

- 水が濁っている
- 水が出ない
- 水道管から水が漏れている

A 問い合わせ先:管路課維持管理係 ☎0258-35-0017

左の水道局本局のほか、各営業所でも受付できます。お気軽にお問い合わせください。

小国営業所
☎0258-95-2440

与板営業所
☎0258-72-2259

栃尾営業所
☎0258-52-5826

川口営業所
☎0258-89-4417



Q2 水道水はどのくらい保存できるの？

A 冷蔵庫に保管して1週間が目安です。

きれいに洗浄したペットボトルなどに密閉した状態で、1週間を目安に保存できます。ただし、必ず冷蔵庫に保管してください。

Q3 日常生活の漏水、1か月でどのくらいの量？

A じゃ口からポタポタ漏水で
1ヶ月1m³



A じゃ口から糸状の漏水で
1ヶ月6m³



A 水洗トイレのちょろちょろ漏水で1ヶ月20~40m³



じゃ口からの漏水はほとんどの場合、コマやパッキンを取り替えるだけで直ります。