

水道だより

2017年12月

No.47

日本水道協会 中部地方支部 合同防災訓練に参加！

10月19日・20日の2日間、長野県松本市において長野県、静岡県及び新潟県の3県合同防災訓練が実施され、長岡市も水道管の応急復旧訓練に参加しました。

この合同防災訓練では、広範囲な大規模災害時の応援体制を確認し、復旧作業の連携を強化しました。

水道管破損の応急復旧訓練



応急給水訓練



長野県・静岡県・新潟県災害応援本部運営訓練

インターネットで水道の使用開始・中止のお申込みができます！

手軽に水道のお申込みができますので、ぜひご利用ください。
なお、お申込み内容によっては、受付ができない場合がありますので、注意事項等をご確認ください。



〈インターネットからのお申込み方法〉

1. 「長岡市 水道」と検索する。
2. 「水道をつかうとき・やめるとき」を選ぶ。
3. 「電子申請サービス」で必要事項を入力する。
※長岡市のホームページからでも検索できます。

電話でのお申込みは、業務課検針係へご連絡ください。(0258-35-1618)

水道管を冬の寒さから守りましょう!

凍結は水が出なくなるだけでなく、水道管が破裂して漏水することがあります。
漏水時の修理費および漏水分の料金もお客さま負担となりますので、凍結防止を心掛けましょう。



宅地内で漏水したときは

お客さまから長岡市指定の水道修理業者（指定業者）に修理を依頼してください。ホームページで事業者の一覧をご確認いただけます。

[長岡市指定給水装置工事事業者一覧](#)

[検索](#)

凍結を防止するためには

- 屋外の水道管は保温材で被い、ぬれないようビニールテープを巻きましょう。
- 適宜、じゃ口から細く水を出しましょう。
- 給湯器は、ヒーターなどの凍結防止機能がありますが、ブレーカーを落とすと機能しません。長期間留守にするなどブレーカーを落とす場合は、水抜きをしましょう。

※万が一漏水した時に止水できるように止水栓の位置を確認しましょう。



凍結して水が出ないときは

じゃ口や水道管にタオルをかけて、その上からゆっくりぬるま湯をかけましょう。

※熱湯をかけないでください。破裂、ひび割れの原因になります。



ご不在中の漏水にご注意ください!

冬季間は、長期不在のお宅では漏水が発生しやすくなります。給湯器や宅内の配管から漏水した場合、漏水分の水道料金や修理費等は、お客さま負担となります。

月に数回の掃除だけであまり水道を利用しない場合や、旅行等で長期間お留守になる場合は、止水栓を止め、水抜きを行って漏水を防止しましょう。

水抜きの方法

- ①水道の止水栓を閉める。
(止水栓は主に水道メーターボックス内にあります)
- ②すべてのじゃ口を開ける。
- ③じゃ口から水が出なくなったら、すべてのじゃ口を閉める。(止水栓は閉めたまま)



※ねじを矢印のほうに回らなくなるまで回すと止まります。



※矢印のほうにレバーを倒すと止まります。

お問い合わせは 業務課検針係へ ☎0258-35-1618

災害に備えて

🏠 家庭でできる水の備蓄

～「1人1日3リットルを3日分」が目安です～

水道局では、災害の発生に備えて水道管の耐震化や防災訓練などに取り組んでいますが、災害で断水した場合、給水の再開までに数日かかることがあります。

そのため、日ごろからご家庭で市販のペットボトル水などを備蓄しておきましょう。



1

日常生活を送るうえで必要な飲料水は、「1人当たり1日3リットル」が目安です。各家庭において3日分の飲料水を備蓄しましょう。




2

直射日光を避け、暗くて涼しい所で保管してください。



3

水道水を保存する場合は、じゃ口からの水をそのままペットボトルの口元まで入れてしっかり密封してください。なお、3日を経過した水は飲まないで、洗濯や草木への水やりなどに使用してください。

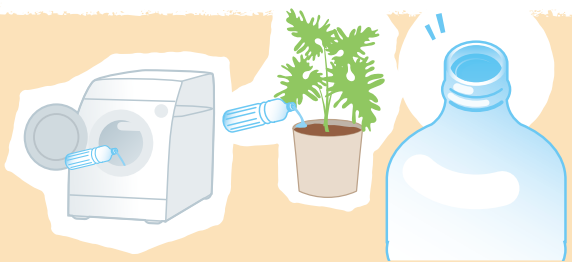

水道まめ知識


水道水の使用量が多い日と少ない日

平成28年度の1年間に、浄水場からご家庭等にお届けした水道水の量が最も多かった日は、8月4日(105,246m³)でした。反対に、最も少なかった日は、1月1日(85,313m³)でした。

一般的に、夏は水を多く使い、冬は少なくなる傾向にあります。また、大きなイベントの開催日やその前後は、普段よりも水が多く使われます。



水道局の最大の使命は、生活に欠かすことのできない「安全でおいしい水」を安定してお届けすることです。平成28年度は、水道管や浄水場の整備を中心に着実に事業を推進しました。

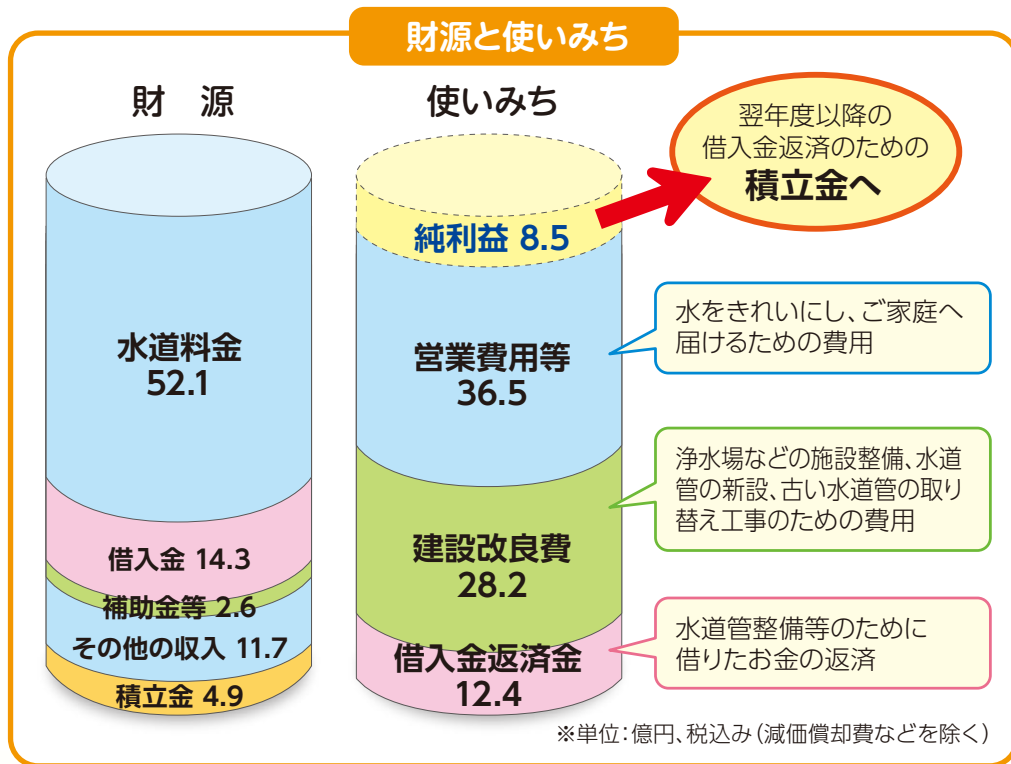


お客様からいただいた水道料金は、水をきれいにし、ご家庭に届けたり、水道施設の整備をするために使いました。水道事業はお客様からいただく水道料金で運営しています。



安全でおいしい水をお届けするために 水道管の耐震化と浄水場の整備を進めました！

●水道管の整備・耐震化(約21.8億円)

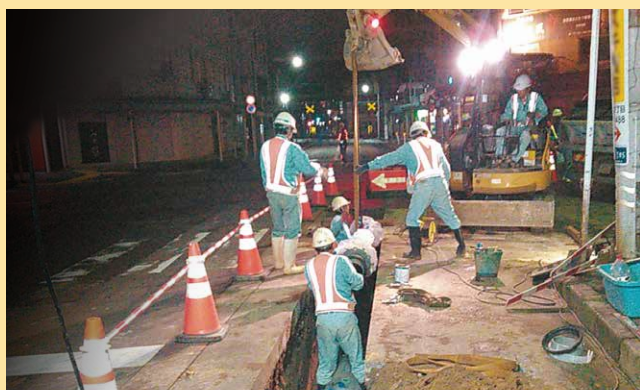

▲城内町の耐震管布設工事

●浄水場などの施設整備(約6.4億円)



▲大島ポンプ場の送水ポンプ更新工事

数字でみる長岡市の水道[平成28年度]



給水人口	254,474人(前年度比:1,154人減↓)	浄水場(所)	9ヶ所
給水戸数	104,225戸(前年度比:873戸増↑)	年間配水量	34,525,718m ³ (一日平均配水量:94,591m ³)
普及率	99.95%	水道管総延長	2,190km