

## 令和6年度 給水栓（蛇口の水）の水質検査結果


### 上水道

地域名	事業名	検査地点（町名）	ページ
長岡地域	妙見浄水場系	千手2丁目	3
	柿浄水所系	柿町	4
越路地域	越路浄水場系	浦	5
小国地域	大貝浄水場系	小国町横沢	6
与板・和島地域	与板浄水場系	与板町江西2丁目	7
	村田浄水所系	村田	8
栃尾地域	栃尾浄水場系	鴉ヶ島	9
寺泊地域	寺泊浄水場系	寺泊湊町	10

### 簡易水道

地域名	事業名	検査地点（町名）	ページ
山古志地域	虫亀簡易水道	山古志虫亀	11
	山古志簡易水道	山古志種芋原	12
小国地域	法末簡易水道	小国町法末	13
	八王子小規模水道	小国町八王子	14
栃尾地域	一之貝簡易水道	一之貝	15
	新山簡易水道	東中野俣(新山)	16
	まんさく簡易水道	森上	17
	明道簡易水道	入塩川	18
	中野俣地区簡易水道	西中野俣	19
		東中野俣(繁窪)	20
	入東地区簡易水道	来伝(下来伝)	21
山葵谷簡易水道	山葵谷	22	
川口地域	川口中央簡易水道	川口田麦山	23
	西倉簡易水道	西川口(西倉)	24

# 検査箇所・給水区域図

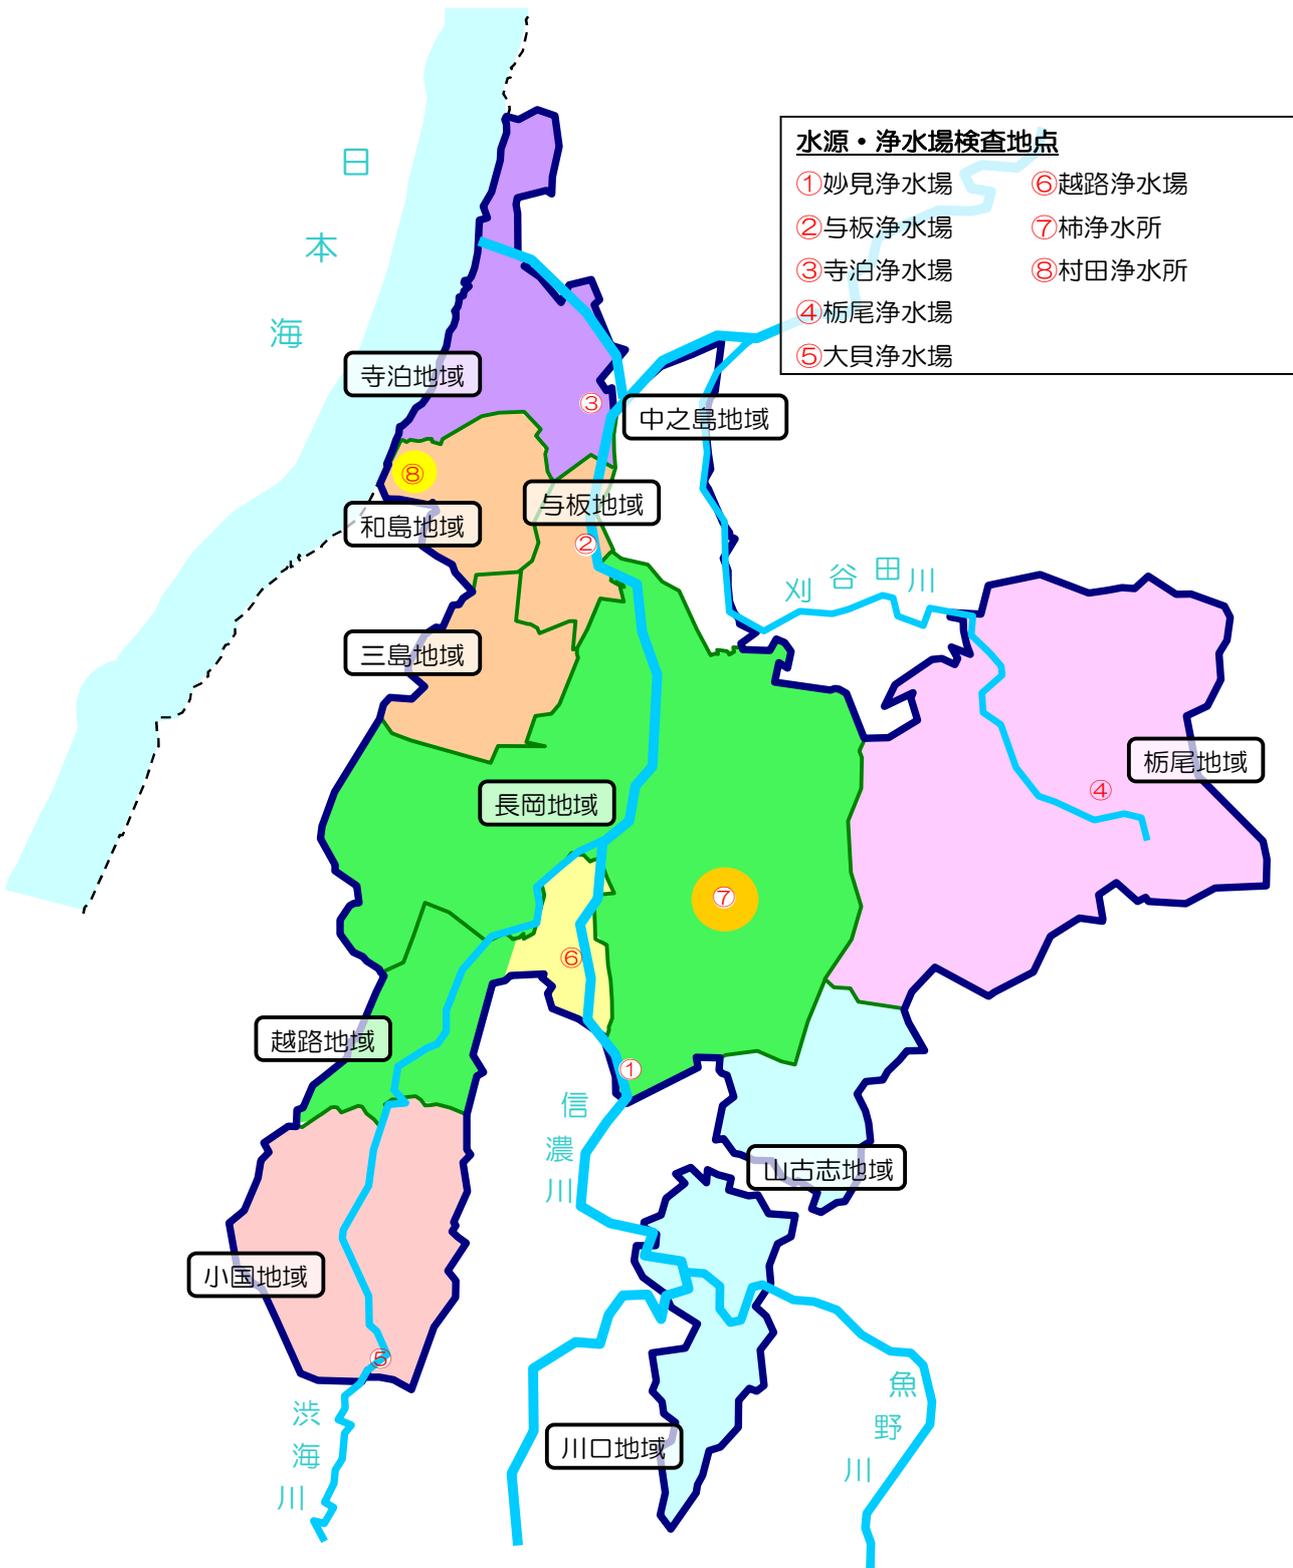

長岡市  
妙見浄水場系給水栓 千手2丁目

項目名		基準値	4月8日										
	採水時間		10:20										
	天候		晴										
	水温 (°C)		11.4										
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	10										
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.6										
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3										
	48 味	異常でないこと	異常なし										
	49 臭気	異常でないこと	異常なし										
	50 色度 (度)	5 以下	1未満										
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満										
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4										

長岡市  
柿浄水所系給水栓 柿町

項目名		基準値	4月8日											
	採水時間		9:35											
	天候		晴											
	水温 (°C)		11.9											
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下												
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下												
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下												
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下												
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下												
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下												
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下												
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下												
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下												
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下												
消毒副生成物	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下												
	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下												
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下												
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下												
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下												
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下												
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下												
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下												
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下												
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下												
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下												
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下												
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下												
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下												
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下												
味	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下												
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	8											
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下												
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下												
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下												
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下												
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下												
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下												
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4											
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	8.4											
	48 味	異常でないこと	異常なし											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし											
	50 色度 (度)	5 以下	1未満											
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満											
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4											

長岡市  
越路浄水場系給水栓 浦

項目名		基準値	4月16日												
	採水時間		9:20												
	天候		曇												
	水温 (°C)		14.4												
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0												
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下													
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下													
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下													
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下													
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下													
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下													
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下													
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満												
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下													
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下													
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下													
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下												
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下													
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下													
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下													
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下													
20 ベンゼン (mg/L)		0.01 以下													
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満												
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満												
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満												
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満												
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満												
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満												
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満												
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満												
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満												
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満												
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満												
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下													
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下													
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下													
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下													
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下													
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下													
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	13												
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下													
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	130												
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下													
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下													
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下													
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下													
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下													
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満												
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3												
	48 味	異常でないこと	異常なし												
	49 臭気	異常でないこと	異常なし												
	50 色度 (度)	5 以下	1未満												
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満												
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4												

長岡市  
大貝浄水場系給水栓 小国町横沢

項目名		基準値	4月10日											
	採水時間		11:15											
	天候		晴											
	水温 (°C)		9.6											
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下												
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下												
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下												
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下												
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下												
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下												
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下												
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下												
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下												
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下												
消毒副生成物	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下												
	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下												
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下												
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下												
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下												
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下												
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下												
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下												
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下												
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下												
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下												
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下												
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下												
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下												
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下												
味	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下												
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	13											
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下												
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下												
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下												
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下												
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下												
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下												
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4											
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	48 味	異常でないこと	異常なし											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし											
	50 色度 (度)	5 以下	1未満											
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満											
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4											

長岡市  
与板浄水場系給水栓 与板町江西2丁目

項目名		基準値	4月11日										
	採水時間		9:45										
	天候		晴										
	水温 (°C)		11.3										
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	11										
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.5										
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3										
	48 味	異常でないこと	異常なし										
	49 臭気	異常でないこと	異常なし										
	50 色度 (度)	5 以下	1未満										
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満										
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4										

長岡市  
村田浄水所系給水栓 村田

項目名		基準値	4月11日										
	採水時間		10:20										
	天候		晴										
	水温 (°C)		13.6										
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	29										
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.2未満									
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2										
	48 味	異常でないこと	異常なし										
	49 臭気	異常でないこと	異常なし										
	50 色度 (度)	5 以下	1未満										
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満										
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4										

長岡市  
 栃尾浄水場系給水栓 鴉ヶ島

項目名		基準値	4月9日										
	採水時間		10:30										
	天候		雨										
	水温 (°C)		11.3										
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7										
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
	臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下										
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3										
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7										
	48 味	異常でないこと	異常なし										
	49 臭気	異常でないこと	異常なし										
	50 色度 (度)	5 以下	1未満										
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満										
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5										

長岡市  
寺泊浄水場系給水栓 寺泊湊町

項目名		基準値	4月16日											
	採水時間		11:05											
	天候		雨											
	水温 (°C)		12.9											
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下	0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下	0.004未満											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下	0.6											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下	0.08未満											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	0.04											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下	0.005未満											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.005											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.003											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.013											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.005											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	0.01未満											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下	0.01未満											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下	0.03未満											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下	7											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下	0.001未満											
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	10											
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	28											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	69											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下	0.02未満											
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下	0.005未満											
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下	0.0005未満											
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4											
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1											
	48 味	異常でないこと	異常なし											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし											
	50 色度 (度)	5 以下	1未満											
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満											
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4											

長岡市  
虫亀簡易水道 山古志虫亀

		項目名	基準値	4月24日														
		採水時間		9:10														
		天候		雨														
		水温 (°C)		13.5														
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0														
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)														
無機物 / 重金属	3	カドミウム及其化合物 (mg/L)	0.003 以下															
	4	水銀及其化合物 (mg/L)	0.0005 以下															
	5	セレン及其化合物 (mg/L)	0.01 以下															
	6	鉛及其化合物 (mg/L)	0.01 以下															
	7	ヒ素及其化合物 (mg/L)	0.01 以下															
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下															
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下															
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下															
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下															
	12	フッ素及其化合物 (mg/L)	0.8 以下															
	13	ホウ素及其化合物 (mg/L)	1.0 以下															
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下															
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下															
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下															
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下															
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下															
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下															
消毒副生成物	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下															
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下															
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下															
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下															
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下															
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下															
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下															
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下															
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下															
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下															
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下															
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下															
着色	32	亜鉛及其化合物 (mg/L)	1.0 以下															
	33	アルミニウム及其化合物 (mg/L)	0.2 以下															
	34	鉄及其化合物 (mg/L)	0.3 以下															
	35	銅及其化合物 (mg/L)	1.0 以下															
味	36	ナトリウム及其化合物 (mg/L)	200 以下															
着色	37	マンガン及其化合物 (mg/L)	0.05 以下															
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.7														
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下															
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下															
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下															
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下															
カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下															
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下															
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下															
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満														
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4														
	48	味	異常でないこと	異常なし														
	49	臭気	異常でないこと	異常なし														
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満														
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満														
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3														

長岡市  
山古志簡易水道 山古志種芋原

項目名		基準値	4月24日																
	採水時間		9:25																
	天候		雨																
	水温 (°C)		14.4																
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																	
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																	
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																	
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																	
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																	
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																	
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下																	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																	
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																	
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																	
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																	
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																	
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																	
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																	
20 ベンゼン (mg/L)		0.01 以下																	
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下																	
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下																	
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下																	
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下																	
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下																	
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下																	
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下																	
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下																	
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下																	
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下																	
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下																	
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																	
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																	
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																	
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																	
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																	
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																	
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	11																
味	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																	
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																	
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																	
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																	
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																	
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																	
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.5																
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4																
	48 味	異常でないこと	異常なし																
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4																

長岡市  
法末簡易水道 小国町法末

項目名		基準値	4月10日										
	採水時間		10:50										
	天候		晴										
	水温 (°C)		8.3										
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	17										
味	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4										
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4										
	48 味	異常でないこと	異常なし										
	49 臭気	異常でないこと	異常なし										
	50 色度 (度)	5 以下	1未満										
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満										
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.6										

長岡市  
八王子小規模水道 小国町八王子

		項目名	基準値																	
		採水時間																		
		天候																		
		水温 (°C)																		
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下																	
	2	大腸菌	検出されないこと	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																	
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																	
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																	
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																	
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																	
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下																	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																	
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																	
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																	
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																	
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下																	
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下																	
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下																	
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下																	
消毒副生成物	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																	
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下																	
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下																	
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下																	
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下																	
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下																	
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下																	
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下																	
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下																	
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下																	
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下																	
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下																	
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																	
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																	
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																	
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																	
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																	
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																	
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下																	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																	
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																	
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																	
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																	
カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																	
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																	
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																	
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下																	
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下																	
	48	味	異常でないこと																	
	49	臭気	異常でないこと																	
	50	色度 (度)	5 以下																	
	51	濁度 (度)	2 以下																	
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上																	

長岡市  
一之貝簡易水道 一之貝

項目名		基準値	4月23日																		
	採水時間		9:20																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		13.0																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
消毒副生成物	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																			
	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
着色	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																			
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	8.1																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	60																		
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	100																		
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満																		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.2																		

長岡市  
新山簡易水道 東中野俣(新山)

	項目名	基準値	4月23日																		
	採水時間		10:30																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		11.2																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及其化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及其化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及其化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及其化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及其化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及其化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及其化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																				
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
着色	32 亜鉛及其化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及其化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及其化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及其化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及其化合物 (mg/L)	200 以下																			
味	37 マンガン及其化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	6.6																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																			
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																			
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満																		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.5																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3																		

長岡市  
明道簡易水道 入塩川

項目名		基準値	4月23日																		
	採水時間		11:35																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		14.5																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
20 ベンゼン (mg/L)		0.01 以下																			
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.004																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.002																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.009																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.004																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.003																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																			
味	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	5.6																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																			
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																			
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2																		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.2																		

長岡市  
まんさく簡易水道 森上

項目名		基準値	4月23日																		
	採水時間		9:50																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		12.6																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
20 ベンゼン (mg/L)		0.01 以下																			
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.008																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.005																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.004																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.019																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.005																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.007																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																			
味	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.5																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																			
発泡	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	84																		
	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
カビ臭	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
	臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																		
基礎的性状	味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3																	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
衛生	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4																		

長岡市  
中野俣地区簡易水道 西中野俣

		項目名	基準値	4月23日																	
		採水時間		10:10																	
		天候		曇																	
		水温 (°C)		16.5																	
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																	
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)																	
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																		
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																		
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																		
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																		
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																		
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																		
	一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																	
		15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下																		
17		ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下																		
18		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下																		
19		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下																		
消毒副生成物	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																		
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																	
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																	
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満																	
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																	
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																	
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																	
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																	
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																	
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満																	
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																	
着色	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																	
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																		
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																		
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																		
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																		
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																		
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	6.9																	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																		
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																		
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																		
	42	ジオスミン (mg/L)	0.00001 以下																		
カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																		
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																		
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																		
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満																	
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6																	
	48	味	異常でないこと	異常なし																	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし																	
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満																	
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満																	
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.2																	

長岡市  
中野俣地区簡易水道 東中野俣(繁窪)

	項目名	基準値	4月23日																		
	採水時間		10:45																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		15.0																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																				
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																			
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	8.1																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	58																		
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	120																		
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																			
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満																		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.7																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.2																		

長岡市  
入東地区簡易水道 来伝(下来伝)

	項目名	基準値	4月23日																		
	採水時間		11:10																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		12.9																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																				
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.002																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.005																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.002																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																			
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.2																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																			
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																			
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																			
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満																		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.6																		

長岡市  
山葵谷簡易水道 山葵谷

	項目名	基準値	4月23日																		
	採水時間		11:55																		
	天候		曇																		
	水温 (°C)		15.6																		
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0																		
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)																		
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下																			
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下																			
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下																			
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下																			
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下																			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下																			
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下																			
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下																		
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下																			
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下																			
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下																			
20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下																				
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満																		
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満																		
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満																		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																		
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満																		
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満																		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満																		
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満																		
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満																		
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満																		
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下																			
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下																			
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下																			
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下																			
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下																			
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.3																		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下																			
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下																			
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下																			
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下																			
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下																			
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下																			
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下																			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満																		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5																		
	48 味	異常でないこと	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし																		
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満																		
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満																		
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3																		

長岡市  
川口中央簡易水道 川口田麦山

項目名		基準値	4月15日										
	採水時間		10:00										
	天候		晴										
	水温 (°C)		14.6										
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0										
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.17										
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.002										
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.006										
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.016										
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.006										
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.002										
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	17										
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	61										
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
	臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下										
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3										
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1										
	48 味	異常でないこと	異常なし										
	49 臭気	異常でないこと	異常なし										
	50 色度 (度)	5 以下	1未満										
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満										
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5										

長岡市  
西倉簡易水道 西川口(西倉)

項目名		基準値	4月15日											
	採水時間		9:35											
	天候		晴											
	水温 (°C)		14.0											
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下												
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下												
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下												
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下												
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下												
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
		15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04 以下												
17 ジクロロメタン (mg/L)		0.02 以下												
18 テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下												
19 トリクロロエチレン (mg/L)		0.01 以下												
20 ベンゼン (mg/L)		0.01 以下												
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.003											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.005											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下												
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下												
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下	27											
味	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下												
	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	13											
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	58											
発泡	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	130											
	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下												
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下												
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下												
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3											
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	48 味	異常でないこと	異常なし											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし											
	50 色度 (度)	5 以下	1未満											
	51 濁度 (度)	2 以下	0.3											
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.7											