令和７年度　給水栓（蛇口の水）の水質検査結果

上水道

地　域　名	事　業　名	検査地点（町名）	ページ
長岡地域	妙見浄水場系	千手２丁目	3
	柿浄水所系	柿町	4
越路地域	越路浄水場系	浦	5
小国地域	大貝浄水場系	小国町横沢	6
与板・和島地域	与板浄水場系	与板町江西２丁目	7
	村田浄水所系	村田	8
栃尾地域	栃尾浄水場系	鴉ヶ島	9
寺泊地域	寺泊浄水場系	寺泊湊町	10

簡易水道

地　域　名	事　業　名	検査地点（町名）	ページ
山古志地域	虫亀簡易水道	山古志虫亀	11
	山古志簡易水道	山古志種苧原	12
小国地域	法末簡易水道	小国町法末	13
	八王子小規模水道	小国町八王子	14
栃尾地域	一之貝簡易水道	一之貝	15
	新山簡易水道	東中野俣(新山)	16
	まんさく簡易水道	森上	17
	明道簡易水道	入塩川	18
	中野俣地区簡易水道	西中野俣	19
		東中野俣（繁窪）	20
	入東地区簡易水道	来伝（下来伝）	21
	山葵谷簡易水道	山葵谷	22
川口地域	川口中央簡易水道	川口田麦山	23
	西倉簡易水道	西川口（西倉）	24

検査箇所・給水区域図

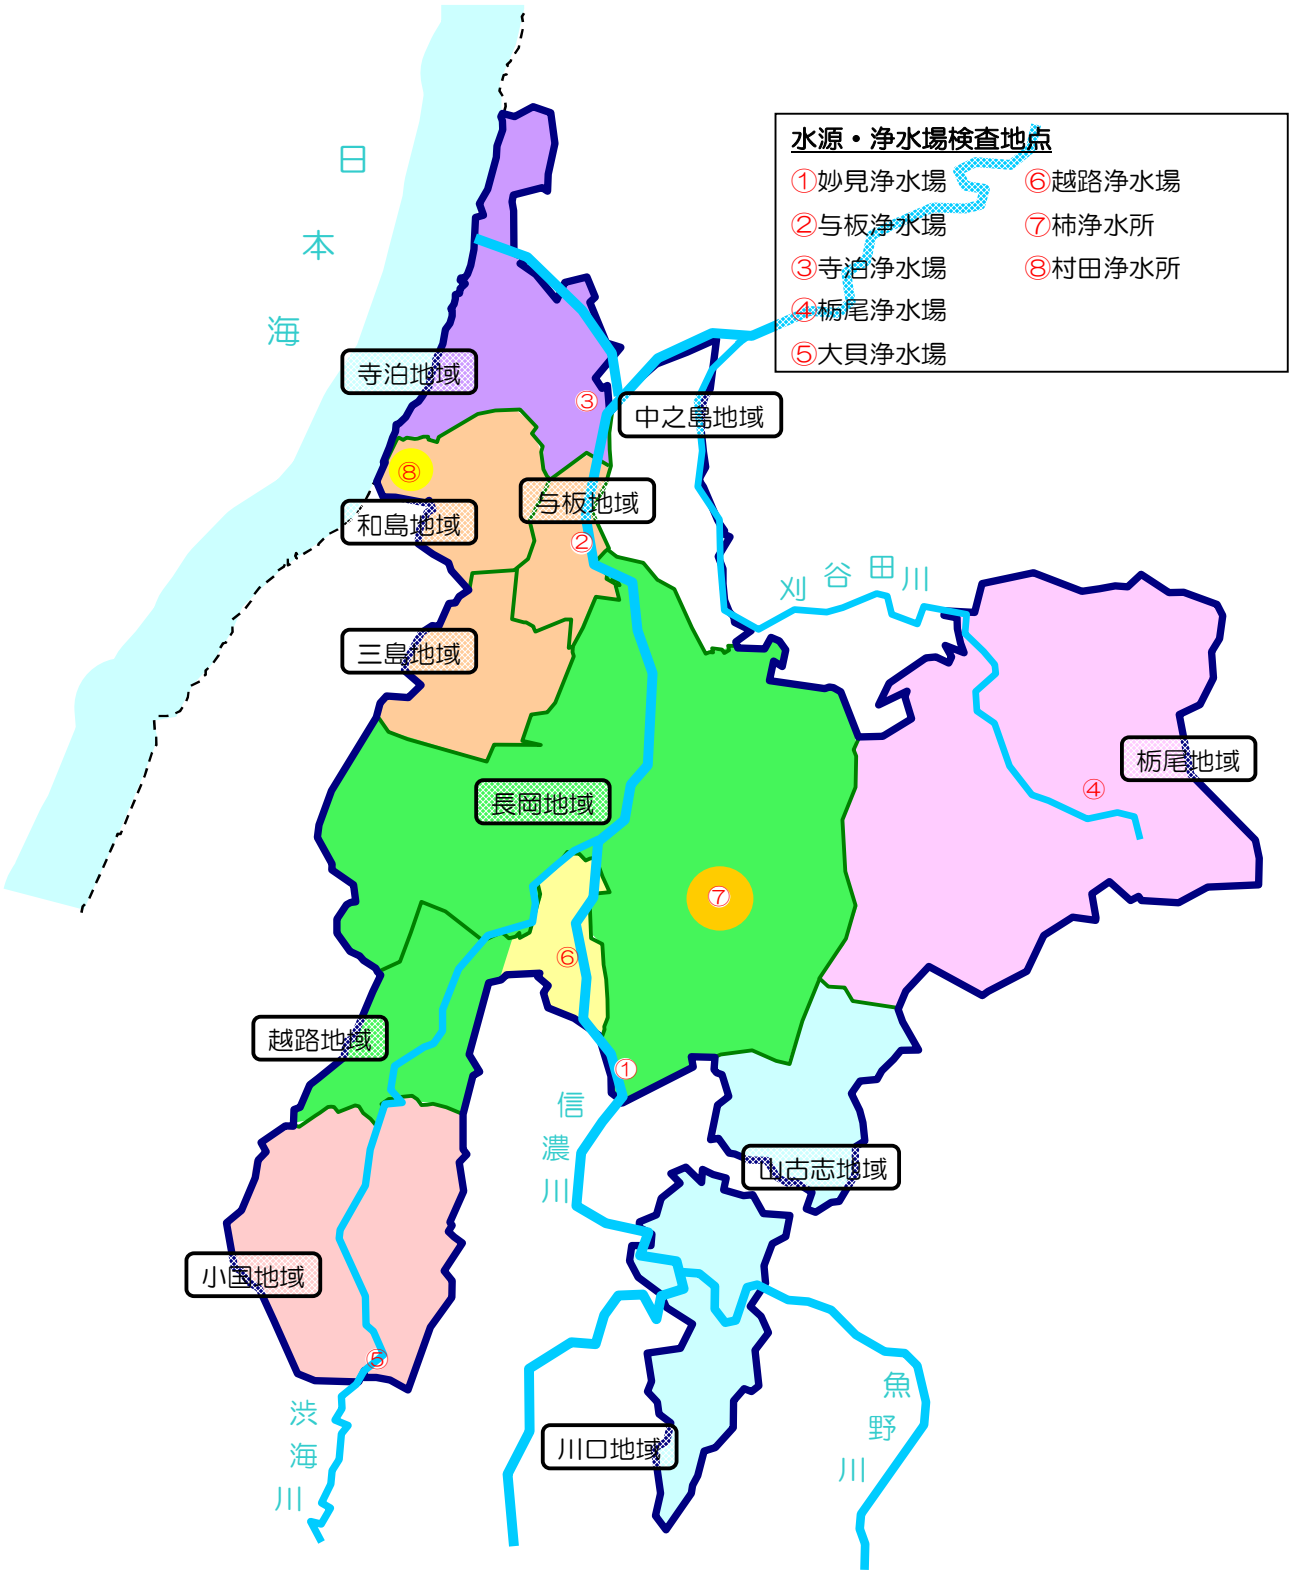
水源・浄水場検査地点
①妙見浄水場
②与板浄水場
③寺泊浄水場
④栃尾浄水場
⑤大貝浄水場
⑥越路浄水場
⑦柿浄水所
⑧村田浄水所
日本海
寺泊地域
中之島地域
和島地域
与板地域
三島地域
長岡地域
栃尾地域
越路地域
山古志地域
小国地域
川口地域
刈谷田川
信濃川
渋海川
魚野川

長岡市
妙見浄水場系給水栓　千手2丁目

		項 目 名		基 準 値	4月7日	5月14日										
		採水時間			10:20	9:50										
		天候			曇	晴										
		水温	(℃)		9.6	14.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下		0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下		0.00005未満										
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下		0.004未満										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下		0.4										
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下		0.08未満										
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.04										
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下		0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下		0.005未満										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下		0.004未満										
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.003										
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.002										
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.008										
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.003										
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.01未満										
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下		0.01未満										
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下		0.03未満										
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.01未満										
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下		7										
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下		0.001未満										
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	10	8										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下		24										
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下		57										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下		0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下		0.005未満										
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下		0.0005未満										
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.4										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4										

長岡市
柿浄水所系給水栓　柿町

		項　目　名		基　準　値	4月7日	5月12日										
		採水時間			9:35	9:40										
		天候			曇	雨										
		水温	(℃)		10.4	14.6										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下												
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下												
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下												
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下												
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下												
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下												
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	8	8										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	8.4	8.5										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.3										

長岡市
越路浄水場系給水栓　浦

		項　目　名		基　準　値	4月15日	5月19日										
		採水時間			9:35	9:05										
		天候			雨	晴										
		水温	(℃)		11.5	17.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	13	13										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	71											
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	140											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4										

長岡市
大貝浄水場系給水栓　小国町横沢

		項 目 名		基 準 値	4月9日	5月14日										
		採水時間			10:00	11:10										
		天候			曇	曇										
		水温	(℃)		6.7	12.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下		0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下		0.00005未満										
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下		0.004未満										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下		0.2										
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下		0.08未満										
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.06										
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下		0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下		0.005未満										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下		0.004未満										
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.005										
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.009										
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.003										
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.001										
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.01未満										
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下		0.02										
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下		0.03未満										
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.01未満										
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下		10										
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下		0.001未満										
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	12	14										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下		21										
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下		63										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下		0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下		0.005未満										
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下		0.0005未満										
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.4										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.9										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.6	0.5										

長岡市
与板浄水場系給水栓　与板町江西2丁目

		項 目 名		基 準 値	4月10日	5月21日										
		採水時間			9:20	9:45										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		11.0	17.0										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下												
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下												
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下												
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下												
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下												
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下												
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	10	9										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2−メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.6										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4										

長岡市
村田浄水所系給水栓　村田

		項 目 名		基 準 値	4月10日	5月21日										
		採水時間			10:15	10:10										
		天候			曇	晴										
		水温	(℃)		12.6	17.4										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下												
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下												
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下												
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下												
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下												
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下												
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	29	30										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4										

長岡市
栃尾浄水場系給水栓　鴉ヶ島

		項　目　名		基　準　値	4月8日	5月13日										
		採水時間			10:30	10:50										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		9.5	15.2										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下		0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下		0.00005未満										
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下		0.004未満										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下		0.1										
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下		0.08未満										
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.02未満										
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下		0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下		0.005未満										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下		0.004未満										
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.004										
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.002										
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.009										
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.003										
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.01未満										
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下		0.02										
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下		0.03未満										
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下		0.01未満										
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下		7										
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下		0.001未満										
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7	6										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下		5										
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下		29										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下		0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下		0.005未満										
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下		0.0005未満										
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.3	0.3										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.5	0.6										

長岡市
寺泊浄水場系給水栓　寺泊湊町

		項 目 名		基 準 値	4月15日	5月21日										
		採水時間			10:30	10:10										
		天候			雨	晴										
		水温	(℃)		11.5	18.3										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下	0.00005未満											
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下	0.08未満											
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	0.03											
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	0.005未満											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.004											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.004											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.002											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.010											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.004											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	0.01未満											
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下	0.01未満											
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	0.01未満											
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	7											
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下	0.001未満											
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	10	10										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	21											
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	54											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	0.005未満											
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	0.0005未満											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.6										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.5	0.5										

長岡市
虫亀簡易水道　山古志虫亀

		項 目 名		基 準 値	4月23日	5月14日										
		採水時間			9:25	11:20										
		天候			曇	晴										
		水温	(℃)		11.7	14.7										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.001未満										
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.001未満										
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.7	7.5										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4										

長岡市
山古志簡易水道　山古志種苧原

		項 目 名		基 準 値	4月23日	5月14日										
		採水時間			9:40	12:20										
		天候			曇	曇										
		水温	(℃)		12.1	13.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
病原生物	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
無機物／重金属	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
無機物／重金属	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
無機物／重金属	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
無機物／重金属	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
無機物／重金属	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
無機物／重金属	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
無機物／重金属	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
一般有機物	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
一般有機物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
一般有機物	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
一般有機物	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.06未満										
消毒副生成物	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002未満										
消毒副生成物	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.004										
消毒副生成物	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.005										
消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.002										
消毒副生成物	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001未満										
消毒副生成物	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.009										
消毒副生成物	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003未満										
消毒副生成物	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.003										
消毒副生成物	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.001未満										
消毒副生成物	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
着色	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
着色	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
着色	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	11	8.5										
味	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
味	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下		52										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.5										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.4										
基礎的性状	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
基礎的性状	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.6	0.4										

長岡市
法末簡易水道　小国町法末

		項 目 名		基 準 値	4月9日	5月14日										
		採水時間			9:50	9:25										
		天候			曇	曇										
		水温	(℃)		6.3	12.1										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.13										
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下												
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下												
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下												
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下												
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下												
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	17	17										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2−メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.4										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.5	0.5										

長岡市
八王子小規模水道　小国町八王子

		項 目 名		基 準 値												
		採水時間														
		天候														
		水温	(℃)													
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下												
	2	大腸菌		検出されないこと			( )			( )			( )			( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下												
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下												
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下												
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下												
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下												
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下												
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下												
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下												
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下												
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 以下												
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下												
	48	味		異常でないこと												
	49	臭気		異常でないこと												
	50	色度	(度)	5 以下												
	51	濁度	(度)	2 以下												
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上												

長岡市
一之貝簡易水道　一之貝

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			9:15	9:30										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		10.9	15.9										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.8	7.7										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	55											
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	100											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.3	0.2										

長岡市
新山簡易水道　東中野俣（新山）

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			10:25	10:45										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		5.7	12.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
病原生物	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
無機物／重金属	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
無機物／重金属	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
無機物／重金属	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
無機物／重金属	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
無機物／重金属	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
無機物／重金属	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
無機物／重金属	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
一般有機物	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
一般有機物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
一般有機物	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
一般有機物	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
消毒副生成物	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
消毒副生成物	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
消毒副生成物	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
消毒副生成物	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
消毒副生成物	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
消毒副生成物	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
消毒副生成物	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001未満											
消毒副生成物	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
消毒副生成物	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
着色	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
着色	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
着色	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.2	6.8										
味	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300 以下												
味	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	7.1										
基礎的性状	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	50	色度	(度)	5 以下	0.9	0.7										
基礎的性状	51	濁度	(度)	2 以下	0.4	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.3	0.3										

長岡市
まんさく簡易水道　森上

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			9:45	9:50										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		7.8	15.0										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
病原生物	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
無機物／重金属	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
無機物／重金属	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
無機物／重金属	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
無機物／重金属	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
無機物／重金属	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
無機物／重金属	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
無機物／重金属	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
一般有機物	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
一般有機物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
一般有機物	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
一般有機物	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
消毒副生成物	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
消毒副生成物	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.002											
消毒副生成物	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.004											
消毒副生成物	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
消毒副生成物	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.010											
消毒副生成物	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
消毒副生成物	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.004											
消毒副生成物	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
消毒副生成物	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
着色	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
着色	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
着色	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	6.9	7.5										
味	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
味	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	58											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.3	0.4										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.9										
基礎的性状	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
基礎的性状	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.5										

長岡市
明道簡易水道　入塩川

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			11:45	12:20										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		13.0	16.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
病原生物	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
無機物／重金属	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
無機物／重金属	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
無機物／重金属	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
無機物／重金属	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
無機物／重金属	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
無機物／重金属	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
無機物／重金属	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
一般有機物	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
一般有機物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
一般有機物	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
一般有機物	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
消毒副生成物	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
消毒副生成物	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.003											
消毒副生成物	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.004											
消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001											
消毒副生成物	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
消毒副生成物	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.006											
消毒副生成物	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.004											
消毒副生成物	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.002											
消毒副生成物	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
消毒副生成物	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
着色	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
着色	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
着色	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	4.6	5.3										
味	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
味	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.3	0.4										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9										
基礎的性状	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
基礎的性状	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.3										

長岡市
中野俣地区簡易水道　西中野俣

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			10:10	10:10										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		11.7	17.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.2	6.6										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.8										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.3	0.3										

長岡市
中野俣地区簡易水道　東中野俣（繁窪）

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			10:45	11:05										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		11.8	17.6										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	8.4	8.1										
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300 以下	58											
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	120											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 以下	0.2	0.2										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.9										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.3	0.3										

長岡市
入東地区簡易水道　来伝（下来伝）

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			11:05	11:40										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		9.8	17.4										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
病原生物	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
無機物／重金属	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
無機物／重金属	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
無機物／重金属	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
無機物／重金属	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
無機物／重金属	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
無機物／重金属	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
無機物／重金属	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
無機物／重金属	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
一般有機物	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
一般有機物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
一般有機物	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
一般有機物	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
一般有機物	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
消毒副生成物	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
消毒副生成物	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.003											
消毒副生成物	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.002											
消毒副生成物	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
消毒副生成物	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.008											
消毒副生成物	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.004											
消毒副生成物	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.003											
消毒副生成物	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
消毒副生成物	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
着色	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
着色	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
着色	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	6.2	5.7										
味	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300 以下												
味	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
カビ臭	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 以下	0.3	0.4										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2										
基礎的性状	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
基礎的性状	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
基礎的性状	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.8	0.6										

長岡市
山葵谷簡易水道　山葵谷

		項 目 名		基 準 値	4月22日	5月21日										
		採水時間			12:05	13:00										
		天候			晴	晴										
		水温	(℃)		12.7	17.2										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.2	7.0										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4										

長岡市
川口中央簡易水道　川口田麦山

		項 目 名		基 準 値	4月14日	5月20日										
		採水時間			9:35	9:15										
		天候			曇	曇										
		水温	(℃)		10.8	18.5										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.10											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.002											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.006											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.014											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.005											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下												
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	22	25										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下												
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	74											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.3										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.5	0.5										

長岡市
西倉簡易水道　西川口（西倉）

		項 目 名		基 準 値	4月14日	5月20日										
		採水時間			9:20	9:00										
		天候			曇	曇										
		水温	(℃)		9.7	18.0										
病原生物	1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0										
	2	大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下												
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下												
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下												
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下												
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下												
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.002											
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	0.004											
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	0.001											
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下												
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下												
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下												
味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	30											
着色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下												
味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	12	13										
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300 以下	55											
	40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	140											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下												
	43	2ーメチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下												
臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3 以下	0.3	0.3										
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4										
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	(度)	5 以下	1未満	1未満										
	51	濁度	(度)	2 以下	0.2	0.1未満										
衛生		残留塩素	(mg/L)	0.1 以上	0.5	0.6										